


Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Análises com valor inferior ao VP (%)
		Previstas (n°)	Realizadas (%)	VP	Máximo	Mínimo	
DL306/07 - Controlo de rotina 1							
Escherichia coli (E.coli)	N/100 ml	I	100	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 ml	I	100	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/l	I	100	-	0,4	0,4	-
DL306/07 - Controlo de rotina 2							
Amónio	mg/l NH <sub>4</sub>	I	100	0,5	<0,02	<0,02	100
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	I	100	3	<1	<1	100
Cor	mg/l PtCO	I	100	20	<2	<2	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	I	100	2500	750	750	100
pH	Escala de Sorensen	I	100	≥ 6,5 e ≤ 9,0	7,5	7,5	100
Manganês	µg/l Mn	I	100	50	<2,5	<2,5	100
Nitratos	mg/l NO <sub>3</sub>	I	100	50	23	23	100
Número de colónias a 22°C	N /ml	I	100	sem alteração anormal	ND	ND	-
Número de colónias a 37°C	N /ml	I	100	sem alteração anormal	ND	ND	-
Oxidabilidade	mg/l O <sub>2</sub>	I	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	I	100	3	<1	<1	100
Turvação	UNT	I	100	4	<0,5	<0,5	100

VP - Valor Paramétrico estabelecido no Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto.

As análises constantes no Programa de Controlo da Qualidade da Água são efetuadas em laboratório externo acreditado.

ND - Não detetável.

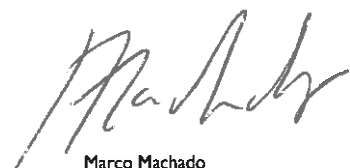

Marco Machado  
Diretor de Operação